
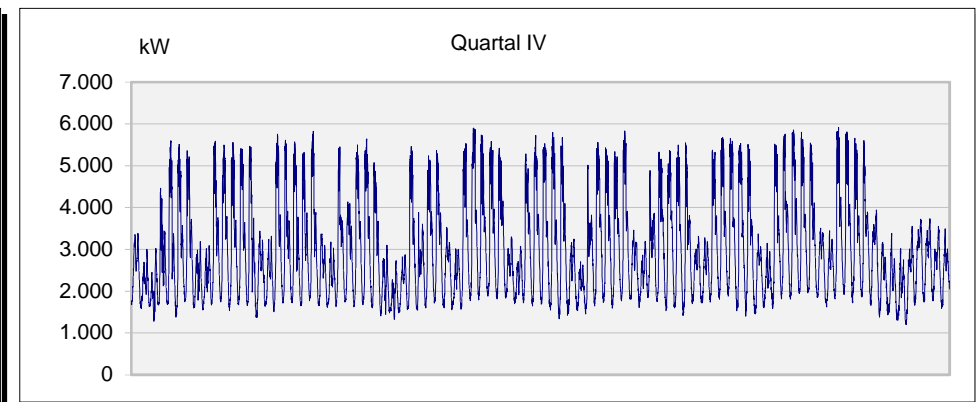
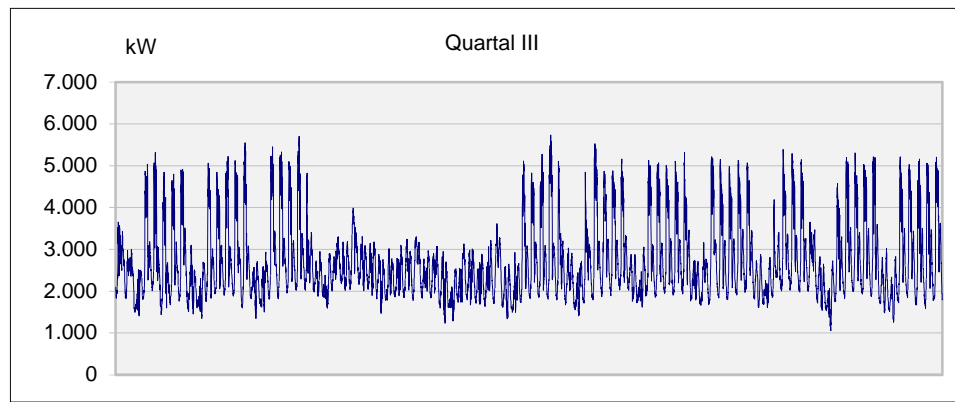
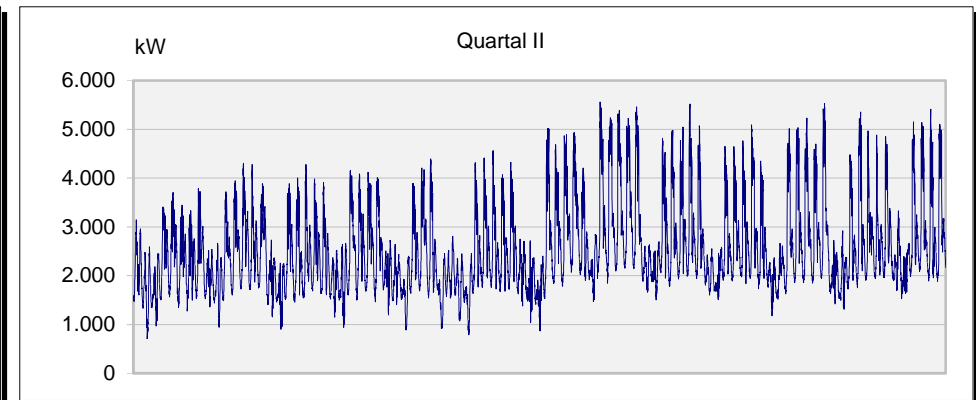


**Mittelspannung MS
Höchstentnahmelast**

**§ 17 Abs. 2 Nr. 5 StromNZV
GJ 2016**

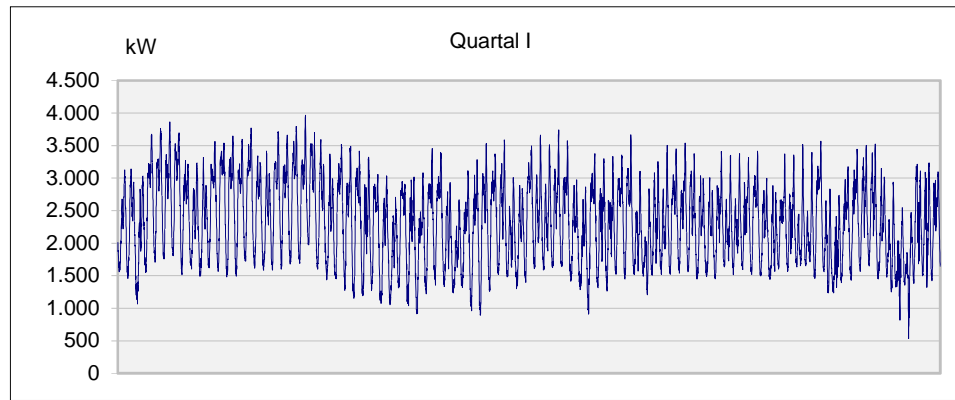

Jahresarbeit	23.242.529 kWh
Höchstleistung	5.914 kW
Datum/Zeit P _{max}	19.12.2016 12:15 Uhr MEZ

Die Daten basieren auf LGL, die zum Teil nicht gemessen sind (Hochrechnungen, Auffüllen von Lücken...).
Abweichungen zu den Abrechnungswerten sind daher vorhanden.