
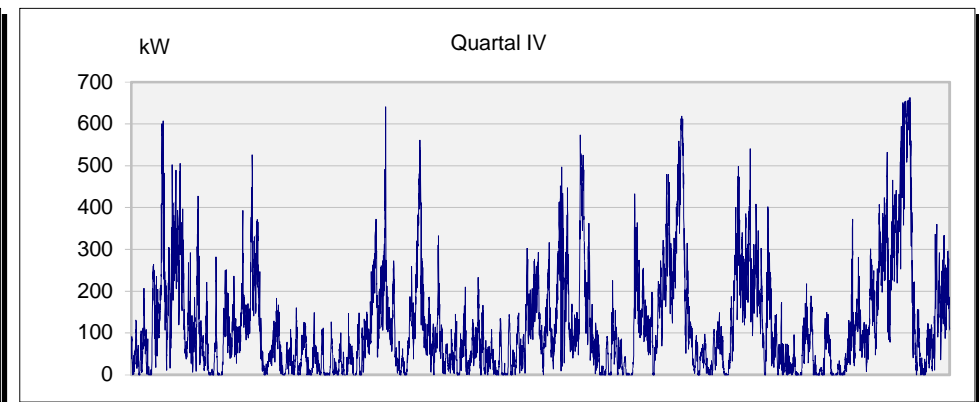
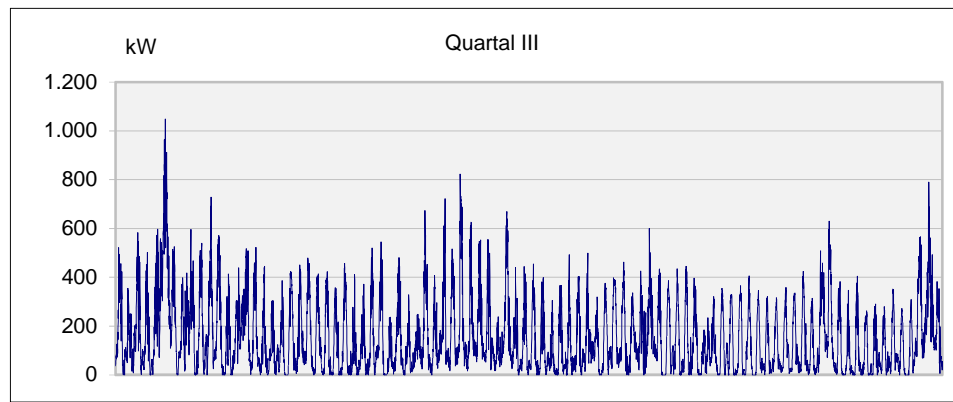
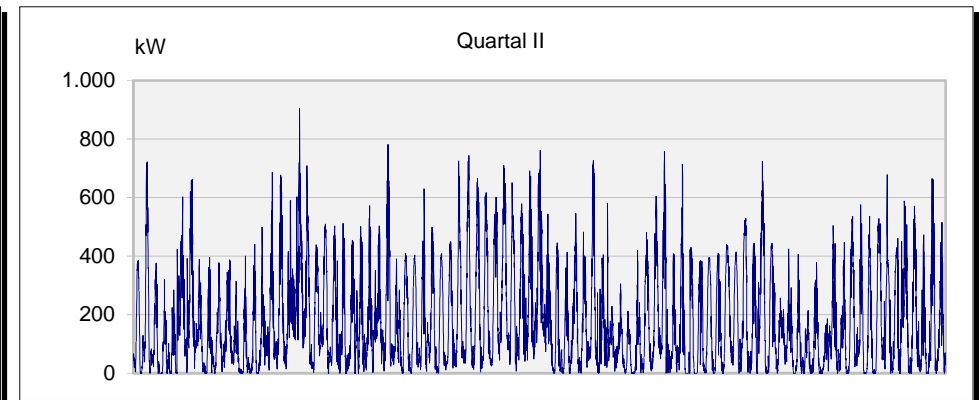


Mittelspannung MS
Summe aller Einspeisungen

§ 17 Abs. 2 Nr. 6 StromNZV
GJ 2016

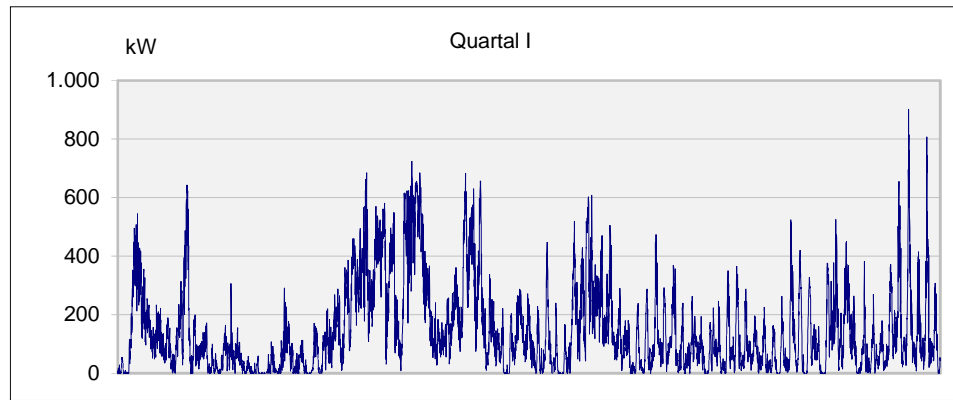

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Jahresarbeit | 1.293.124 kWh |
| Höchstleistung | 1.048 kW |
| Datum/Zeit P _{max} | 06.07.2016 13:00 Uhr MEZ |

Die Daten basieren auf LGL, die zum Teil nicht gemessen sind (Hochrechnungen, Auffüllen von Lücken...).
Abweichungen zu den Abrechnungswerten sind daher vorhanden.