
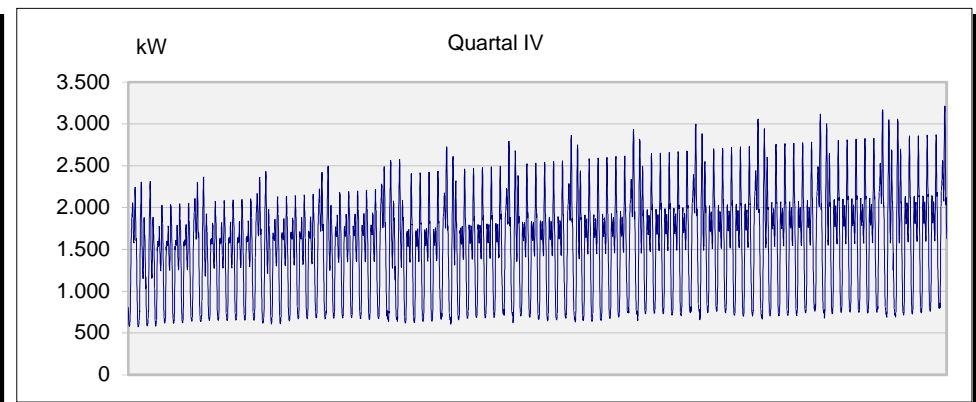
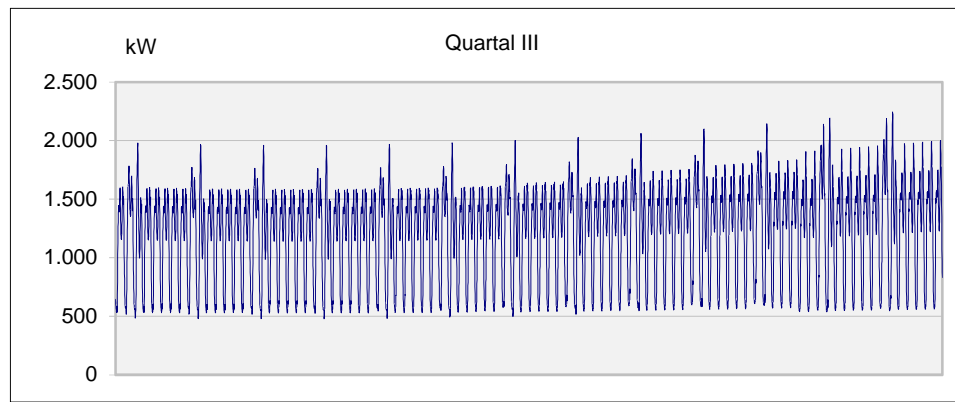
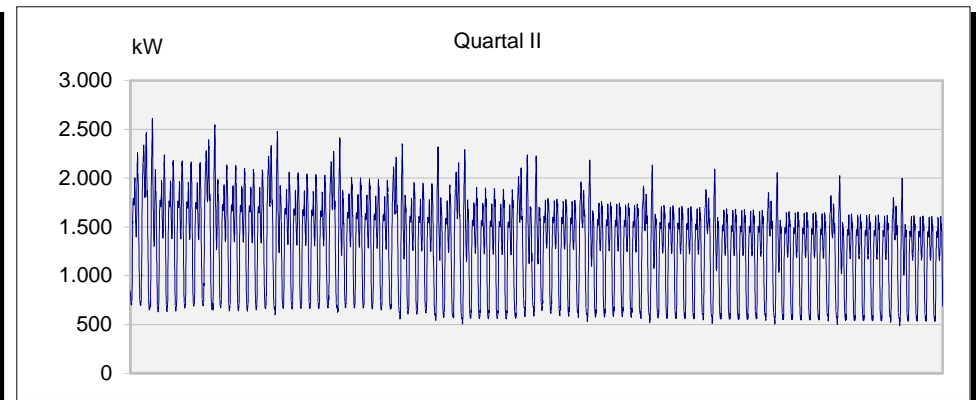


Niederspannung NS
Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden

§ 17 Abs. 2 Nr. 3 StromNZV
GJ 2016

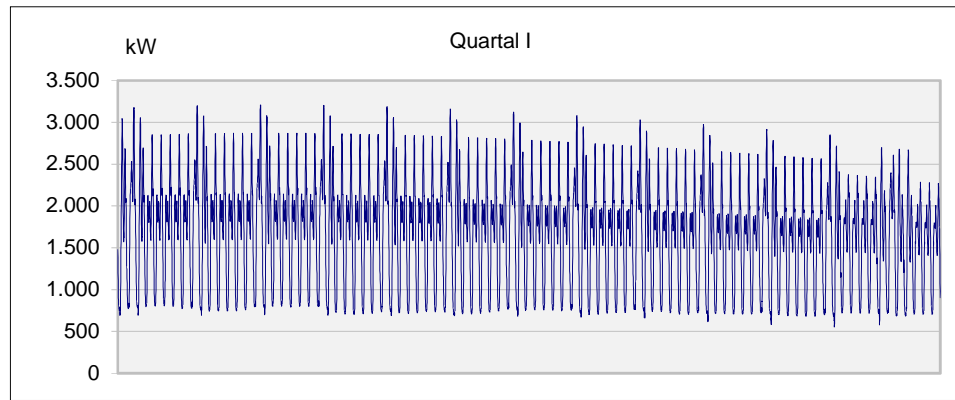

Jahresarbeit	12.638.464 kWh
Höchstleistung	3.214 kW
Datum/Zeit P _{max}	31.12.2016 19:15 Uhr MEZ

Die Daten basieren auf LGL, die zum Teil nicht gemessen sind
(Hochrechnungen, Auffüllen von Lücken...)
Abweichungen zu den Abrechnungswerten sind daher vorhanden.